


IMPLANTAÇÃO

ESCALA: 1:200



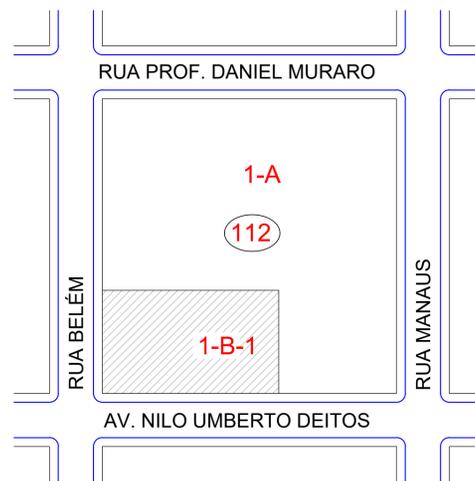


LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - RESUMO GERAL DE PLACAS					
ROTA DE FUGA - PLACAS LUMINESCENTES - QUADRADAS L=200mm / RETANGULARES L=400mm E H=200mm					
Ícone	SÍMBOLO	QTD	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1					Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixada em colunas. Dimensões mínimas: L = 1,24
S2		01			Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,24
S3					Indicação de uma saída de emergência a ser afluída acima da porta, para indicar o seu acesso. Instalar imediatamente acima da porta e no máximo 15cm da verga ou odo não possível, a 1,80m do piso acabado.
S4					a) Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente
S5					b) Indicação do sentido de uma saída por rampa
S6					c) Indicação do sentido da saída na direção vertical (subindo ou descendo)
S7					NOTA: A seta indicativa deve ser posicionada de acordo com o sentido a ser sinalizado.
S8					Indicação do sentido de fuga no interior das escadas
S9		01			Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo.
S10					O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado.
S11					
S12		03			Indicação de Saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).
S13					
S14					
S15					Indicação de Saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).
S16					
S17					Indicação do pavimento, no interior da escada (passagem). Instalar a 1,80m do nível do piso acabado a base de sinalização.
S18					
S19					Indicação do sentido de saída instalada de 25cm a 50cm de altura do nível do piso acabado.
S20					
S21					Indicação da forma de acionamento da barra antipânico instalada sobre a porta corta-fogo. Pode ser complementada pelo pictograma "APERTAR E EMPURRAR", quando for o caso.
S22					
S23					Indicação de manutenção da porta corta-fogo constantemente fechada, instalada quando for o caso. H de instalação = 1,20 (na porta).

LEGENDA - SÍMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO EM PLANTA BAIXA DO PROJETO
 CÓDIGO - TIPO DE PLACAFOTOLUMINESCENTE
 L/H - DIMENSÕES DA PLACA - CONFORME DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISÃO
 COR DE REFERÊNCIA DAS PLACAS - MUNSSELL BOOK OF COLOR VERDE 2.5G 3/4

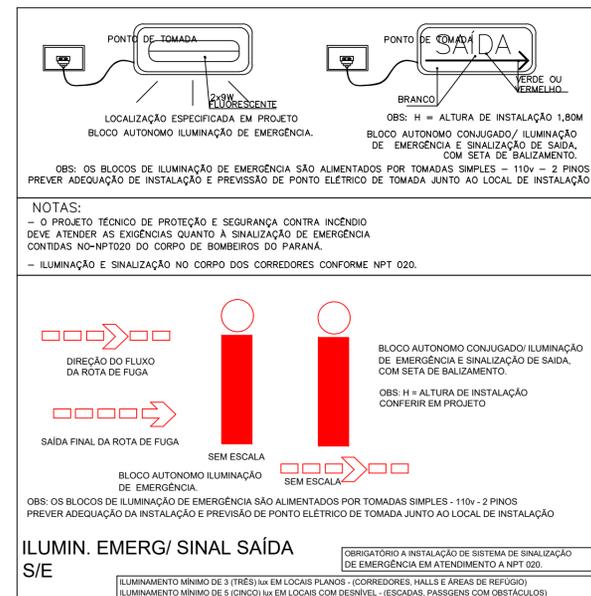

M01

Está edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra Incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Brigada de Incêndio

Edificação em Estrutura Metálica, Alvenaria e Concreto Armado

Em caso de emergência:
 Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
 Ligue 190 - Polícia Militar

PLACA A SER INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO:

- Dimensões em mm:
- Fundo verde - ver NBR 13434
- Letra Branca - fotoluminescente - NBR 13434

M02

Nome: Escola Municipal Leônicio Correia
 End.: Rua Prof Daniel Muraro, Nº958

CAPACIDADE DE PÚBLICO
142 PESSOAS

Em caso de emergência ligue:
 193 - Corpo de Bombeiros

CÓDIGO L/H (mm) CÓDIGO - TIPO DE PLACAFOTOLUMINESCENTE
 L/H - DIMENSÕES DA PLACA - CONFORME DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISÃO
 COR DE REFERÊNCIA DAS PLACAS - MUNSSELL BOOK OF COLOR VERDE 2.5G 3/4

Obra/Endereço QUADRA ESPORTIVA - BAIRRO UNIÃO AV. NILO UBERTO DEITOS nº250 / QD-112 / LT-1B1 CEU AZUL - PR		
Área 1188,00m ²	Ocupação F-3 - CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO	PARA USO DO CBMPR
Prancha 03 03	Conteúdo da Prancha PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO IMPLANTAÇÃO LOCALIZAÇÃO DETALHES	
Proprietário MUNICÍPIO DE CEU AZUL CNPJ: 76.206.473/0001-01		
Escala INDICADA	Responsável Técnico ENG. JOÃO YASUJI SAKAI CREA n.º PR - 21.735/D	Data DEZEMBRO/2021